


Wykres Sankeya Bolberitza dla zmiany 6-22

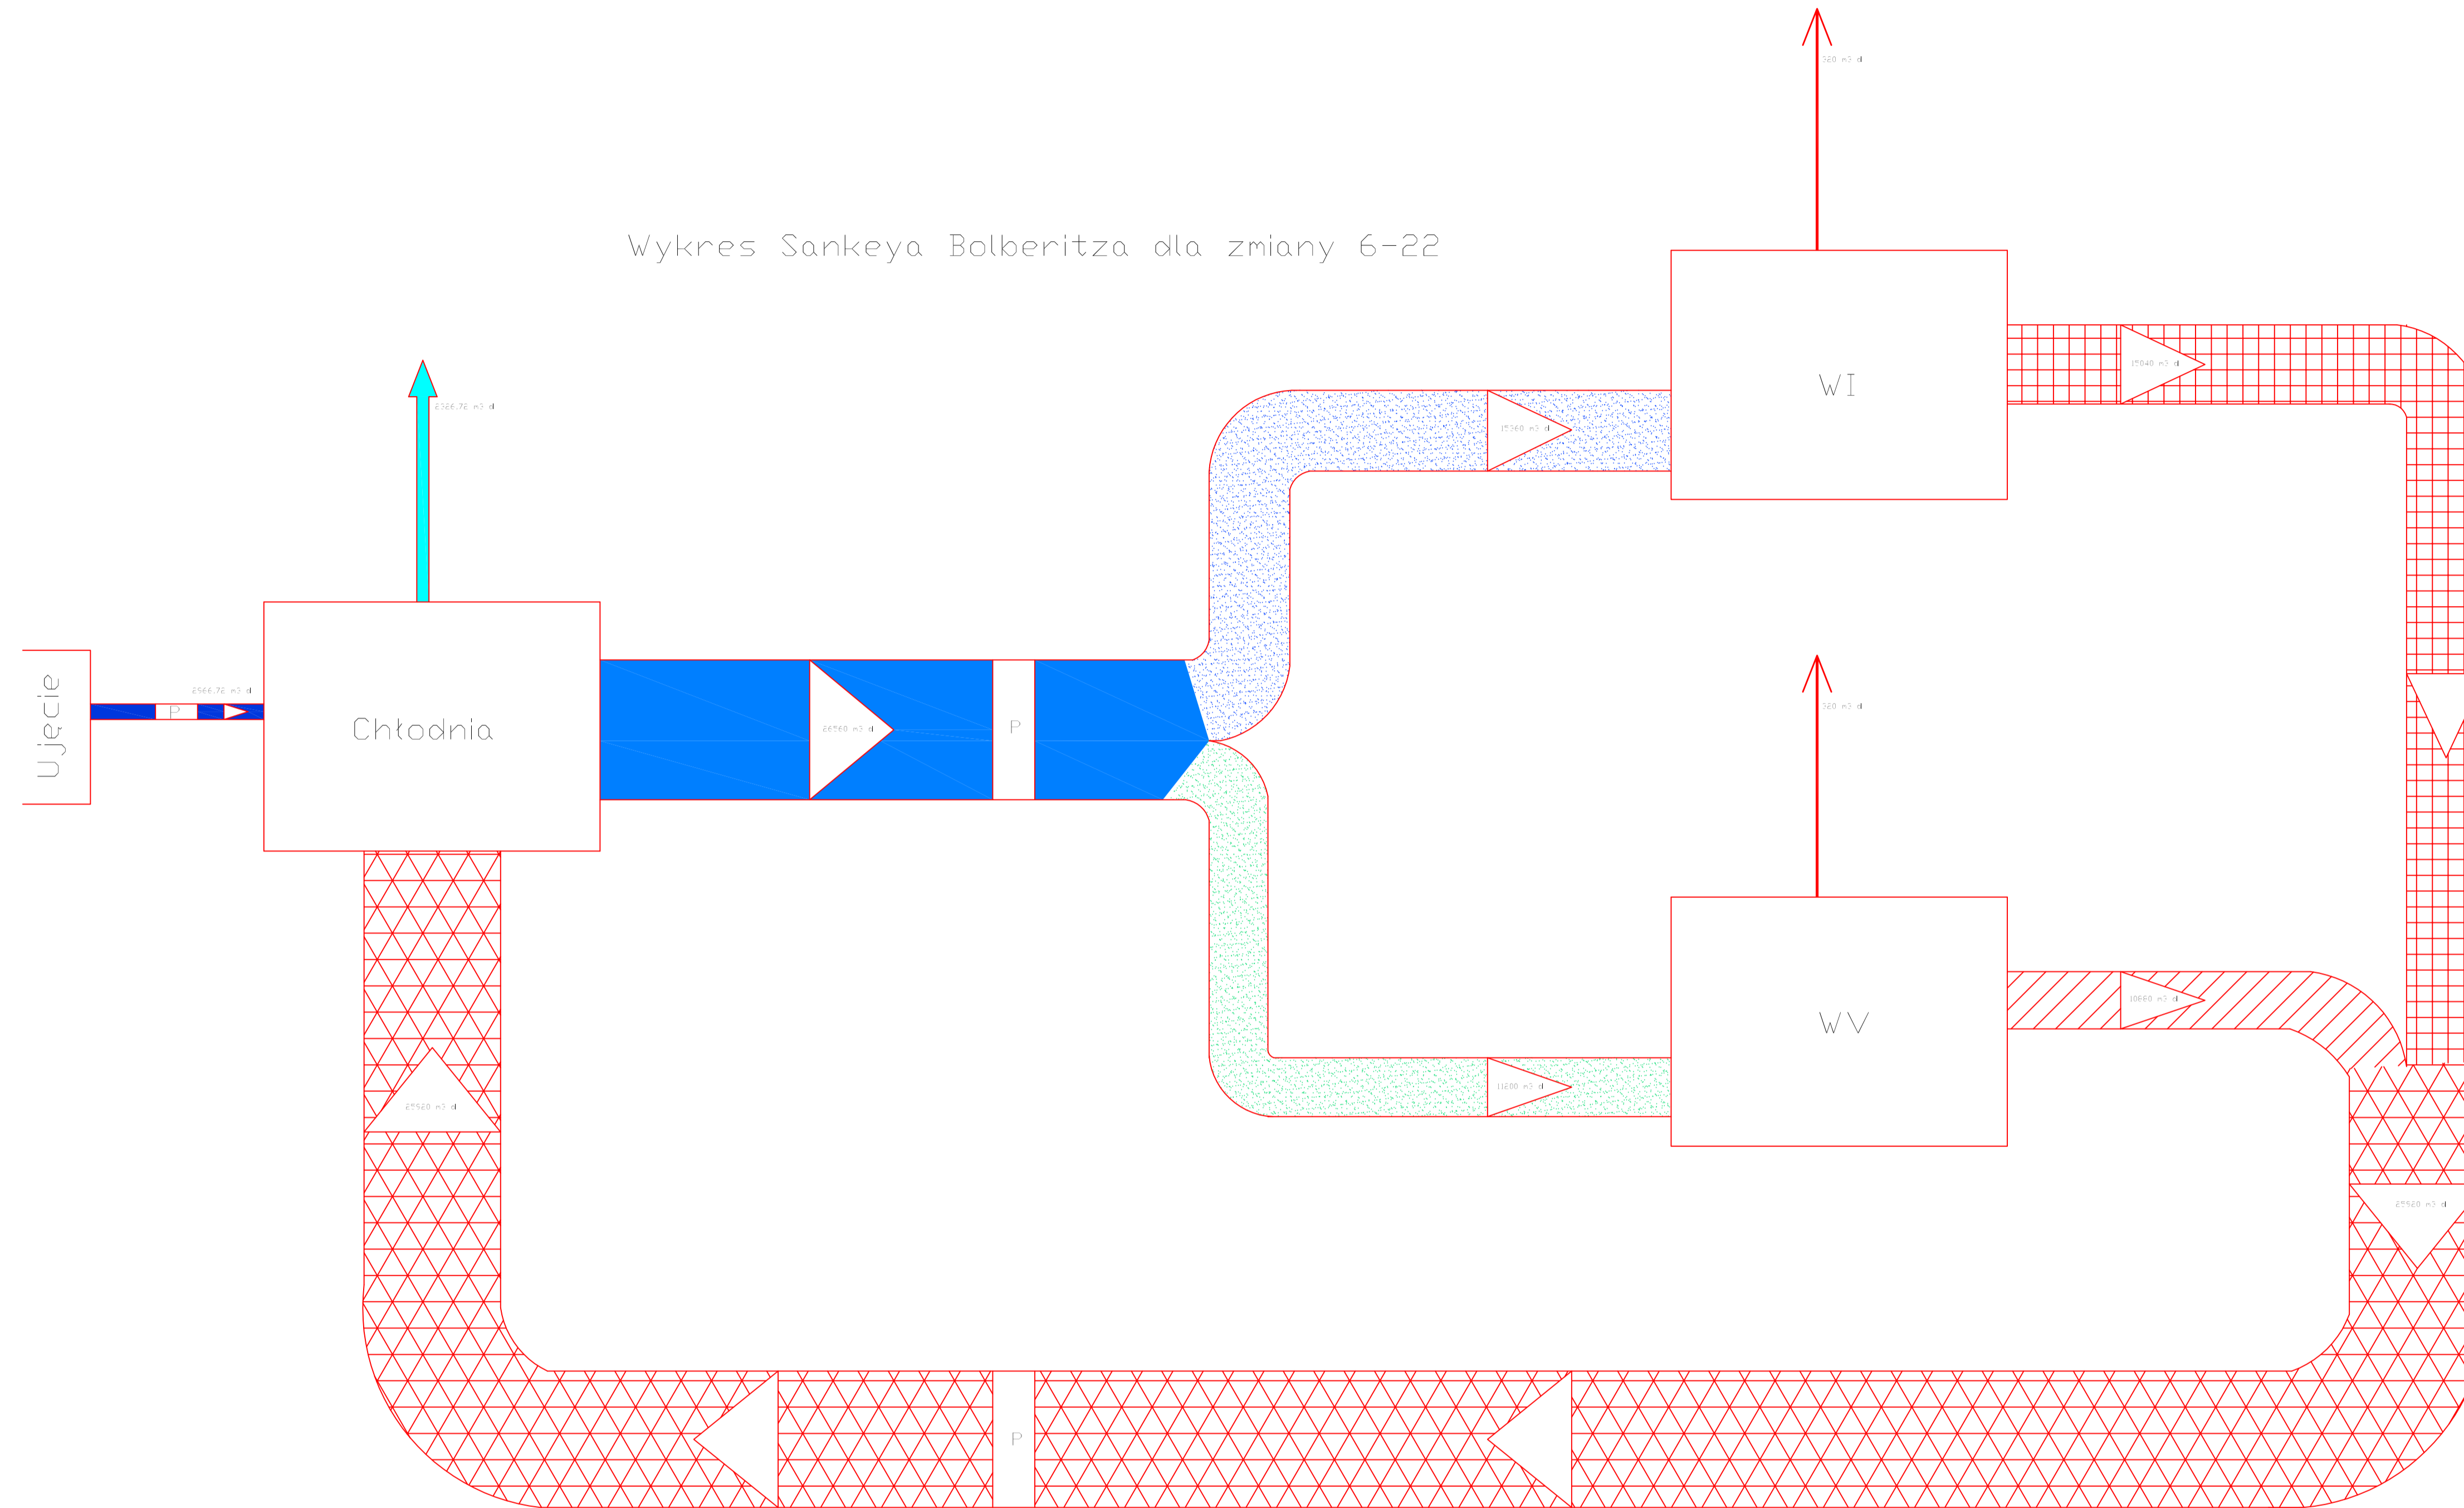

- | | |
|--|--|
| ■ Woda doptywająca | ■ Strata w zakładzie I |
| ■ Strata na chłodni | ■ Strata w zakładzie V |
| ■ Woda obiegowa schłodzona | Odptyw z zakładu I |
| Dopytyw do zakładu I | Odptyw z zakładu V |
| Dopytyw do zakładu V | Woda powrotna podgrzana |
| P Pompownia | Wzorcowa jednostkowa wartość przepływu o wielkości 100m ³ /d |
| WI zakład I | |
| WV Zakład II | |